

Protokol o zkoušce

č. 2190/18

Objednal: OÚ Hradiště, Hradiště u Zbiroha
 IČO: 573 990
 Místo odběru: Vodovod Hradiště, č.p. 31, odebráno v kuchyni
 Typ rozboru: Pitná voda - krácený rozbor dle Vyhl. 252/2004 Sb.
 Pořadové č. vzorku: 2190
 Způsob odběru: Prostý vzorek
 Odběr provedl: Laboratoř Sekolab Datum odběru: 18.7.2018
 Dle SOP V 2 (ČSN ISO 5667-5) Datum příjmu: 18.7.2018
 Příjem provedl: Faměrová Datum dokončení: 2.8.2018

Ukazatel	Jednotka	Mezní hodnota	Naměřeno	Nejistota měření	Zpracováno dle metody
Mikrobiologické ukazatele:					
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0		SOP 21-ČSN 757835
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0		SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	200	28		SOP 25-ČSN EN ISO 6222
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	40	3		SOP 25-ČSN EN ISO 6222
Fyzikálně - chemické ukazatele:					
Teplota *	°C		7,5	± 0,1	ČSN 757342
Barva	mg/lPt	20	11		SOP 15-ČSN EN ISO 7887
Zákal	ZF(t)	5	1,3	± 15%	SOP13-ČSN EN ISO 7027
pH		6,5 - 9,5	7,4	± 0,1	SOP3-ČSN ISO 10523
Železo Fe	mg/l	0,2	0,17	± 15%	SOP17-ČSN ISO 6332
Mangan Mn	mg/l	0,05	< 0,05		SOP18-ČSN ISO 6333
CHSK (Mn)	mg/l	3	< 0,70		SOP10-ČSN EN ISO 8467
Amonné ionty	mg/l	0,5	< 0,05		SOP16-ČSN ISO 7150-1
Dusitany	mg/l	0,5	< 0,01		SOP5-ČSN EN 26777
Dusičnany	mg/l	50	< 1,0		SOP4-ČSN ISO 7890-3
Konduktivita	mS/m	125	42	± 5%	SOP11-ČSN EN 27888
Vápník a hořčík (tvrdost)	mmol/l	dop.2 - 3,5	2,1	± 15%	SOP 20-ČSN ISO 6059
Pach při 20 °C +	stup.	2	0		ČSN EN 1622
Chuť +	stup.	2	0		ČSN EN 1622
Chlór volný *	mg/l	0,3	< 0,05		SOP 26-ČSN ISO 7393-2

Zkoušená voda vyhovuje Vyhl.252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích.

Mezní hodnota = dle Vyhl.MZ č. 252/2004 Sb.

Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Stanovení označená + nejsou posouzena

Stanovení označená "sub." jsou provedena subdodavatelem.

Stanovení označená * byla měřena na místě odběru.


Pozn.: Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem laboratoře.

Zpracoval: Faměrová

Dne: 2.8.2018

Strana 1 / 1

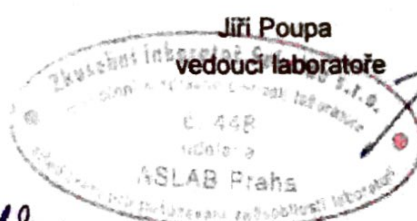

Vyvěšeno na úřední desce: 3.8.2018
 Svěšeno z úřední desky:

Zveřejněno na internetové stránce:
 úřední ei desce
www.hradistenadberouckou.cz